


PROJEKT BUDOWLANY				
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „ŻYRARDÓW” SP. Z O.O. UL. CZYSTA 5, 96-300 ŻYRARDÓW			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143801_1-ŻYRARDÓW OBRĘB EWIDENCYJNY: 6 DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 6621			
NAZWA ZADANIA	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ROSZARNICZEJ I MICKIEWICZA W ŻYRARDOWIE			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI			
PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ROSZARNICZEJ I MICKIEWICZA W ŻYRARDOWIE - WYPROWADZENIE KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO ZŁĄCZA KABLOWEGO DO ROZDZIELNICY ZASILAJĄCO-STERUJĄCEJ TŁOCZNI ŚCIEKÓW W UL. ROSZARNICZEJ - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	<i>mgr inż. Zbigniew Rycerz</i>	GP-7342/1909/94	elektryczna	

POZNAŃ, LISTOPAD 2016 R.

EGZEMPLARZ
3/6

 WZAROSTWO POWIATOWE
 w ŻYRARDOWIE
 ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
 tel. 48 855-35-99, fax 48 855-20-21

 Załącznik Nr 2
 do decyzji, postanowienia, pisma,
 załącznika do pisma, informacji
 Nr AB.6740.5.13.2017
 z dnia 01.03.2017

1. UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA	2
1.1. Oświadczenie projektanta:	2
1.2. Uprawnienia budowlane.....	3
1.3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa:	5
2. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6
2.1. Dane ogólne	6
2.2. Przedmiot i zakres opracowania:	6
2.3. Określenie obszaru oddziaływania obiektu	6
2.4. Analiza oddziaływania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu:	6
2.5. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych:.....	7
3. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE.....	8
3.1. Warunki techniczne	8
4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH	10
4.1. Układ zasilania rozdzielnic.....	10
4.2. Układ zasilania odbiorników	10
4.3. Rozdzielnica główna	10
4.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	11
4.5. Ochrona przeciwprzepięciowa.....	11
4.6. Połączenia wyrównawcze i uziemiające	11
4.7. Zagadnienia BHP	12
4.8. Uwagi końcowe	12
4.9. Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	12
5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13
5.1. Plan zagospodarowania terenu	14
5.2. Plan obwodów zasilania tłoczni	15

URZĄDZYSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Piłsudskiego 45, kod 08-000
tel. 855-35-00 fax 855-35-01

1. UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA

1.1. Oświadczenie projektanta:

Niniejszym oświadczam, iż projekt: „Budowa kolektora sanitarnego w ul. Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie – wyprowadzenie kabla elektroenergetycznego złącza kablowego do rozdzielnicy zasilająco-sterującej tłoczni ścieków w ul. Roszarniczej” na posesji nr ewid. 6621 obręb 6 (ŻYRARDÓW 143801_1.0006.6621) wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).

Zbigniew J. J. J.
inż. elektryk
tel./fax (0-97) 282-93-52 65
Upr. bud. § 6 ust. 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt. 4a. (Dz.U. Nr 8/75 poz. 46)
Nr ew. Upr. GP - 7342/1909/94

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-30
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20

1.2. Uprawnienia budowlane

.....Pila.....dnia.....27 grudnia.....

1994 r.

WOJEWODA PIŁSKI

-7342/1909/94

GP.....

.....

.....

.....

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

.....

.....

.....Na podstawie § 6 ust. 1, § 7

.....1, § 13 ust. 1 pkt 1 lit.

.....rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46

z późniejszymi zmianami)

.....

.....stwierdza się, że

.....Zbigniew R. W. O. E. R. Z

.....Pan (PEŁN).....(imię i nazwisko)

.....magister inżynier elektryk

.....(tytuł naukowy - zawodowy)

.....

urodzony (w) dnia roku

W

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnych funkcji

.....kierownika budowy i robót
.....(rodzaj funkcji)

w specjalnościinstalacyjno-inżynieryjnej
.....(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresiesieci i instalacji elektrycznych

.....

.....(specjalizacja zawodowa)

Za zgodność z
oryginałem
Chodzież, dnia

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 98-30
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-...

Pan (Pani) Zbigniew RYCERZ... jest upoważniony (s) do:

- 1) kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego obiektów w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- 2) sporządzania projektów w budownictwie jednorodziennym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ w zakresie instalacji elektrycznych , napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych.


Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Piłskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje:

Pan Zbigniew RYCERZ

Z Up. WOJEWODY


mgr inż. arch. Andrzej Oleczek
Główny Architekt Wojewódzki
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej



URZĘDNIWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 98-300
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-1

Za zgodność z
oryginałem
Chodzież, dnia

1.3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa:

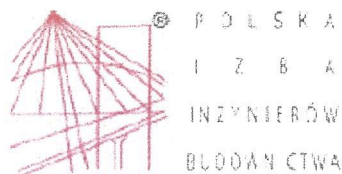

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-UPR-2NF-IGY *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania i

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Andrzej Mikołajczak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 139 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĘDOWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Kołanowskiego 45, kod 96-60
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-01

Za zgodność z
oryginałem
Czytelny dnia

2. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dane ogólne

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.**
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów

2.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wyprowadzenia kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV typu YAKXS 4 x 35mm² z projektowanego wg oddzielnego opracowania złącza kablowego do rozdzielnicy zasilająco-sterującej tłoczni ścieków w ul. Roszarniczej w Żyrardowie w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roszarnicza - Mickiewicza.

Przedmiotem opracowania jest linia kablowa od szafy ZK do szafy zasilająco-sterującej dostarczanej przez dostawcę kompletnej tłoczni.

2.3. Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie na działkach o numerach ewidencyjnych 6621 obręb 6 (jednostka ewidencyjna 143801_1-ŻYRARDÓW) realizowana będzie na w/w działkach, które stanowią obszar oddziaływania inwestycji.

2.4. Analiza oddziaływania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszym rozporządzeniu.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszej ustawie.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszej ustawie.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszym rozporządzeniu.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2.5. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych:

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami).

Nie dotyczy.

3. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

3.1. Warunki techniczne



WP-1
(ser. 13.03.2014)

Żyrardów, 07/11/2016 r.

02-RP-005762-2016 2358/2016/P

Załącznik nr 1 do Umowy Nr 10251/02/2016 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów

Warunki przyłączenia nr 10251/RE02/2016 dla Podmiotu IV grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: tłocznia ścieków

Lokalizacja: ul. Roszarnicza (nr ewid. 6621) Żyrardów, gm. ŻYRARDÓW

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 27/10/2016, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: pole liniowe rozdzielnic niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej złącza zintegrowanego z układem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorczej
3. Moc przyłączeniowa: 52 kW – zasilanie podstawowe
4. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem
 - budowa sieci elektroenergetycznej tj. linii kablowej niskiego napięcia
 - dobudowa pola w rozdzielnic niskiego napięcia
 - wymiana transformatora i dostosowanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV do większej mocy
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. siłowa), rozdział przewodu ochronno – neutralnego PEN na PE i N należy lokalizować poza złączem – w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w układzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji $\leq 30\Omega$
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo rozliczeniowego: szafka złączowo - pomiarowa w granicy działki, otwierana od strony ulicy

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"ŻYRARDÓW"
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-35-99

Żyrardów, 07.11.2016 r.
Przyłączający
Chodźka, J. J.

- 7 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: – licznik elektroniczny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
- 8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej 80 A umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu, złącze należy wykonać jako przełotowe
- 9 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
- 10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$
- 11 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki
- 12 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych
- 13 Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie
- 14 Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilająca sieć 2-1842.

Warunki przyłączenia opracował:

Sławomir Wacławek (46) 854-53-68

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź, teren
Instalacji Energetycznych
Dyrektor Rejonu
Piotr Boduraj

Za zgodność z
oryginałem
Chodzież, dnia
WYKONANO POWIADOMIENIE
W ŻYTKARDOWIE
ul. Główna 45, kod 95-20
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-2

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

4.1. Układ zasilania rozdzielnic

Do tłoczni ścieków należy zapewnić dopływ energii elektrycznej z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Ze względu na brak możliwości technicznych wykonania drugostronnego zasilania (przy zachowaniu rozsądnych kosztów), rozdzielnicę należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego, który to będzie stanowić rezerwowe źródło zasilania. Linia zasilająca rozdzielnicę wyprowadzona zostanie ze złącza kablowego PGE Dystrybucja i stanie zabezpieczona wyłącznikami nadmiarowo - prądowymi.

Rozdzielnicę należy zlokalizować przy ogrodzeniu sąsiedniej posesji (6612/25) w granicach działki nr ewid. 6621, bezpośrednio przy ZK dystrybutora energii.

Rozdzielnia zasilająco-sterująca zasilana będzie kablem ziemnym niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 35mm² z sieci PGE Dystrybucja S.A. prądem trójfazowym 3x400V, 50Hz poprzez złącze kablowo-pomiarowe zlokalizowane obok rozdzielni (wg opracowania PGE). Przyłącze i złącze kablowo – pomiarowe nie stanowią zakresu niniejszego opracowania.

W rozdzielnicy zainstalowane będzie gniazdo oraz przełącznik umożliwiający zasilanie jej z sieci energetyki zawodowej lub z przewoźnego agregatu prądotwórczego (w przypadku awarii zasilania z energetyki zawodowej). Złącze kablowe zasilające rozdzielnicę pracuje w układzie TN-C. Rozdział szyny PEN na PE i N nastąpi w projektowanych rozdzielni.

Plan usytuowania rozdzielni został przedstawiony na rysunku 1.

4.2. Układ zasilania odbiorników

Z rozdzielnicy zasilane będą dwie pompy tłoczni o mocy 18,5kW każda. Z rozdzielnicy do tłoczni ułożyć kabel YKY 4 x 10mm², przewody prowadzić w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego na głębokości 0,7m, w miejscach zmiany kierunku kabli zachować minimalne promienie gięcia R=15d_z. Pompy pracują naprzemiennie z blokadą pracy równoległej. Zasilanie każdego napędu realizować poprzez rozruch bezpośredni. Zabezpieczenie poszczególnych obwodów poprzez wyłączniki silnikowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe. Wartości prądowe aparatów zabezpieczających wg schematów rozdzielnic. Wskazane jest zastosowanie aparatury jednego producenta dla zapewnienia poprawnego doboru typoszeregu aparatów sterująco zabezpieczających dany napęd.

Pojawiające się przecieki i nieszczelności studni usuwa pompka odwadniająca, sterowana z pionowym czujnikiem poziomu cieczy. Zasilanie pompy odwadniającej tłoczni odbywa się z rozdzielnicy.

Wentylator tłoczni zasilony będzie z rozdzielnicy, projektuje się sterowanie wentylatora automatycznie czujnikiem wilgotności, oraz ręcznie łącznikiem z rozdzielnicy głównej. Wentylator mechaniczny należy załączyć ręcznie każdorazowo na 10 minut przed planowanym wejściem do komory. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia zainstalowanych w komorze urządzeń zaprojektowano osuszać powietrza.

4.3. Rozdzielnica główna

W ramach opracowania dla tłoczni projektuje się zabudowę wolnostojącej rozdzielnicy głównej RP1. Sposób wykonania szaf został określa się następująco: należy zastosować szafę zewnętrzną o stopniu ochrony minimum IP68, na elewacji której nie mogą znajdować się jakiegokolwiek aparaty sterujące i sygnalizacyjne. Zastosować szafę zewnętrzną o wymiarach 1200x1200mm w wykonaniu aluminiowym, malowaną proszkowo. Wewnątrz szafy zewnętrznej zabudować należy dwie niezależne szafy: dla części siłowej oraz dla automatyki. Po otwarciu szafy zewnętrznej dostępne muszą być ponadto: napęd przełącznika wyboru

zasilacza (pełniącego również funkcję rozłącznika głównego tłoczni), gniazdo wtykowe dla przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego, serwisowe gniazda wtykowe, pulpit panelu sterowniczego, przełączniki wyboru rodzaju sterowania pomp tłocznych oraz pomp odwodnieniowych i wentylatorów mechanicznych, wyłącznik gniazd wtykowych komory tłoczni, panele liczników godzin pracy pomp oraz aparaty sygnalizujące stan poszczególnych urządzeń lub parametrów zasilania.

Oświetlenie szafy zainstalować tak, aby załączało się automatycznie po otwarciu zewnętrznych drzwi, na których należy również zamontować czujnik kontraktronowy sygnalizujący ich otwarcie. Oba przedziały rozdzielnic wyposażać w samoregulujący grzejnik antykondensacyjny (instalowany na szynie TH-35) o mocy 100W każdy.

W części przeznaczony dla automatyki zainstalować należy modem transmisyjny. Opis układu sterowania zamieszczony jest w tomie branży technologicznej.

Wytyczne układania kabli elektroenergetycznych w ziemi

Kable do komory układać we wspólnym rowie kablowym. Pomiędzy wiązką kabli elektroenergetycznych a sterowniczych zachować odległość równą 50cm. Na całej trasie kable układać w rurach osłonowych karbowanych $\varnothing 110\text{mm}$ (kable siłowe) i $\varnothing 75\text{mm}$ (kable sterownicze). Kable w rurach układać na 10cm podsypce z piasku tak, aby górna rzedna jego powłoki zewnętrznej rury była na głębokości 70cm. Następnie rury zasypać 15cm warstwą piasku i przykryć folią koloru niebieskiego. Wykop uzupełnić gruntem rodzimym ubijając kolejno jego poszczególne warstwy. Na dnie rowu ułożyć płaskownik uziemiający Fe/Zn 20x3. Prace związane z ułożeniem kabli wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP – E-004.

lp	Nazwa urządzenia	Pi	kz	cos ϕ	Po	Uwagi
[-]	[-]	[kW]	[-]	[-]	[kW]	[-]
1	Pompa 1	18,50	1,00	0,80	18,50	praca przemienna
2	Pompa 2	18,50	1,00	0,80	-	
3	Układ sterowania i monitoringu	0,30	1,00	9,00	0,30	-
4	Pompa odwadniająca	1,80	0,50	0,90	0,90	-
5	Wentylator	0,10	1,00	0,80	0,10	-
6	Osuszacz powietrza	0,50	1,00	0,80	0,50	-
7	Grzejnik bryzgoszczelny	1,00	1,00	0,80	1,00	-
8	Grzejnik antykondensacyjny	0,20	1,00	0,80	0,20	-
9	Gniazdo serwisowe i odbiory własne	3,00	0,30	0,90	1,00	-
RAZEM		43,90	[-]	[-]	22,50	

4.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Przyjętym systemem ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) jest zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączanie zasilania w układzie sieci zasilającej TN-S poprzez zadziałanie wyzwalaczy nadprądowych. Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać pomiary skuteczności ochrony dodatkowej.

4.5. Ochrona przeciwprzepięciowa

Złącze kablowo pomiarowe zasilane będzie z sieci kablowej 0,4 kV. W rozdzielnicach zaprojektowano zintegrowane ograniczniki klasy B+C ograniczające przepięcia.

4.6. Połączenia wyrównawcze i uziemiające

W komorze pomiarowej należy zainstalować główną szynę wyrównawczą. Szynę należy połączyć z szyną PE rozdzielnic RP1. Z główną szyną wyrównawczą tłoczni należy połączyć:

- przewodzące elementy obudów urządzeń (do zacisków PE)
- wszystkie obce, przewodzące elementy komory (włazy, drabinki, barierki, itp.)
- przewodzące elementy konstrukcyjne komory (pręty zbrojenia, stelaże, podpory, itp.)

4.7. Zagadnienia BHP

Prace należy wykonywać stosując przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii telekomunikacyjnych wyszczególnione w załączniku do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu (PPTT) z dnia 12.07.1989r. pt. „Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montaży), remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”.

Bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektroenergetycznych zapewniają następujące zastosowane środki ochronne:

- wyłączniki nadmiarowo – prądowe i różnicowo – prądowe;
- rozłącznik główny zabudowany w rozdzielnicy RP1 zapewni widoczną przerwę w zasilaniu obwodów;
- obudowa rozdzielnicy RP1 o stopniu ochrony minimum IP68.

4.8. Uwagi końcowe

Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną. Wszystkie roboty kablowe objęte zakresem niniejszego opracowania oraz użyte materiały powinny podlegać normom PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz normą N SEP-E-004. Przed zasypaniem należy i sporządzić inwentaryzację geodezyjną kabli.

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać:

- sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów pod zaciski rozdzielnic oraz urządzeń peryferyjnych.
- badania i pomiary stanu izolacji obwodów prądowych i sterowniczych,
- sprawdzenia i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
- pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
- pomiary rezystancji uziemienia
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione.


STACJA TELEFONOWA
W ZAWAROWIE
ul. Linańskiego 45, kod 96-30
* 46 855-35-33, fax 46 855-20

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE
ul. Wolności 45, kod 98-500
t. 48 855-35-99, fax 48 855-35-99

Legenda:

— projektowany przewód zasilający

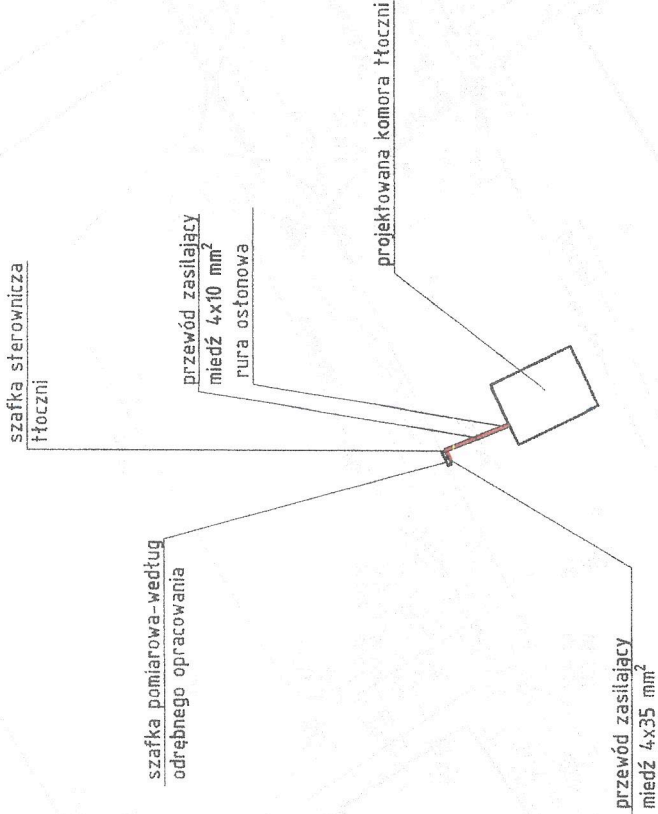

Mapa do celów projektowych	
działowość	zwarowa
adresowa ewid.	143001 12mmbw
brzo	0006
iz	0001/1 0021
skala	1:500
Warianty i uwagi	
1. Warianty i uwagi	
2. Warianty i uwagi	
3. Warianty i uwagi	
4. Warianty i uwagi	
5. Warianty i uwagi	
6. Warianty i uwagi	
7. Warianty i uwagi	
8. Warianty i uwagi	
9. Warianty i uwagi	
10. Warianty i uwagi	
11. Warianty i uwagi	
12. Warianty i uwagi	
13. Warianty i uwagi	
14. Warianty i uwagi	
15. Warianty i uwagi	
16. Warianty i uwagi	
17. Warianty i uwagi	
18. Warianty i uwagi	
19. Warianty i uwagi	
20. Warianty i uwagi	
21. Warianty i uwagi	
22. Warianty i uwagi	
23. Warianty i uwagi	
24. Warianty i uwagi	
25. Warianty i uwagi	
26. Warianty i uwagi	
27. Warianty i uwagi	
28. Warianty i uwagi	
29. Warianty i uwagi	
30. Warianty i uwagi	
31. Warianty i uwagi	
32. Warianty i uwagi	
33. Warianty i uwagi	
34. Warianty i uwagi	
35. Warianty i uwagi	
36. Warianty i uwagi	
37. Warianty i uwagi	
38. Warianty i uwagi	
39. Warianty i uwagi	
40. Warianty i uwagi	
41. Warianty i uwagi	
42. Warianty i uwagi	
43. Warianty i uwagi	
44. Warianty i uwagi	
45. Warianty i uwagi	
46. Warianty i uwagi	
47. Warianty i uwagi	
48. Warianty i uwagi	
49. Warianty i uwagi	
50. Warianty i uwagi	
51. Warianty i uwagi	
52. Warianty i uwagi	
53. Warianty i uwagi	
54. Warianty i uwagi	
55. Warianty i uwagi	
56. Warianty i uwagi	
57. Warianty i uwagi	
58. Warianty i uwagi	
59. Warianty i uwagi	
60. Warianty i uwagi	
61. Warianty i uwagi	
62. Warianty i uwagi	
63. Warianty i uwagi	
64. Warianty i uwagi	
65. Warianty i uwagi	
66. Warianty i uwagi	
67. Warianty i uwagi	
68. Warianty i uwagi	
69. Warianty i uwagi	
70. Warianty i uwagi	
71. Warianty i uwagi	
72. Warianty i uwagi	
73. Warianty i uwagi	
74. Warianty i uwagi	
75. Warianty i uwagi	
76. Warianty i uwagi	
77. Warianty i uwagi	
78. Warianty i uwagi	
79. Warianty i uwagi	
80. Warianty i uwagi	
81. Warianty i uwagi	
82. Warianty i uwagi	
83. Warianty i uwagi	
84. Warianty i uwagi	
85. Warianty i uwagi	
86. Warianty i uwagi	
87. Warianty i uwagi	
88. Warianty i uwagi	
89. Warianty i uwagi	
90. Warianty i uwagi	
91. Warianty i uwagi	
92. Warianty i uwagi	
93. Warianty i uwagi	
94. Warianty i uwagi	
95. Warianty i uwagi	
96. Warianty i uwagi	
97. Warianty i uwagi	
98. Warianty i uwagi	
99. Warianty i uwagi	
100. Warianty i uwagi	

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod poczt. 61-050
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-4

Za zgodność z
oryginałem
Chodzież, dnia 10.10.2016

ABRYS Technika Spółka z o.o.		60-401 Poznań, ul. Wiśłana 46	
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „ŻYRARDÓW” SP. Z O.O.	gmina Żyrardów woj. mazowieckie	
PRZEDSIĘWZIĘCIE	PROJEKT BUDOWY KOLEKTORA SANITARNEGO W ULICY ROZSARNICZEJ I MICKIEWICZA W ŻYRARDOWIE	Stadium Skala Data	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY	PWPB 1: 500 XI. 2016	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Rycarz	Nr rysunku	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Cezary Świąt	1	

PROJEKT BUDOWLANY				
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „ŻYRARDÓW” SP. Z O.O. UL. CZYSTA 5, 96-300 ŻYRARDÓW			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143801_1-ŻYRARDÓW OBRĘB EWIDENCYJNY: 6 DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 6621			
NAZWA ZADANIA	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ROSZARNICZEJ I MICKIEWICZA W ŻYRARDOWIE			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI			
INFORMACJA DOTYCZĄCA PALNU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Rycerz	GP-7342/1909/94	elektryczna	

POZNAŃ, LISTOPAD 2016 R.

EGZEMPLARZ

3/6

1.1. Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.....	2
---	---

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Piłsudskiego 45, kod 04-400
tel. 48 855-35-99, fax 48 855-35-99

1.1. Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Planowane roboty budowlane nie będą wykonywane dłużej niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników i prężności planowanych robót nie przekracza 500 osobodni, a charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym nie ma konieczności opracowania planu BIOZ.

TAROSIWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Kamińskiego 45, kod 96-301
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-1